


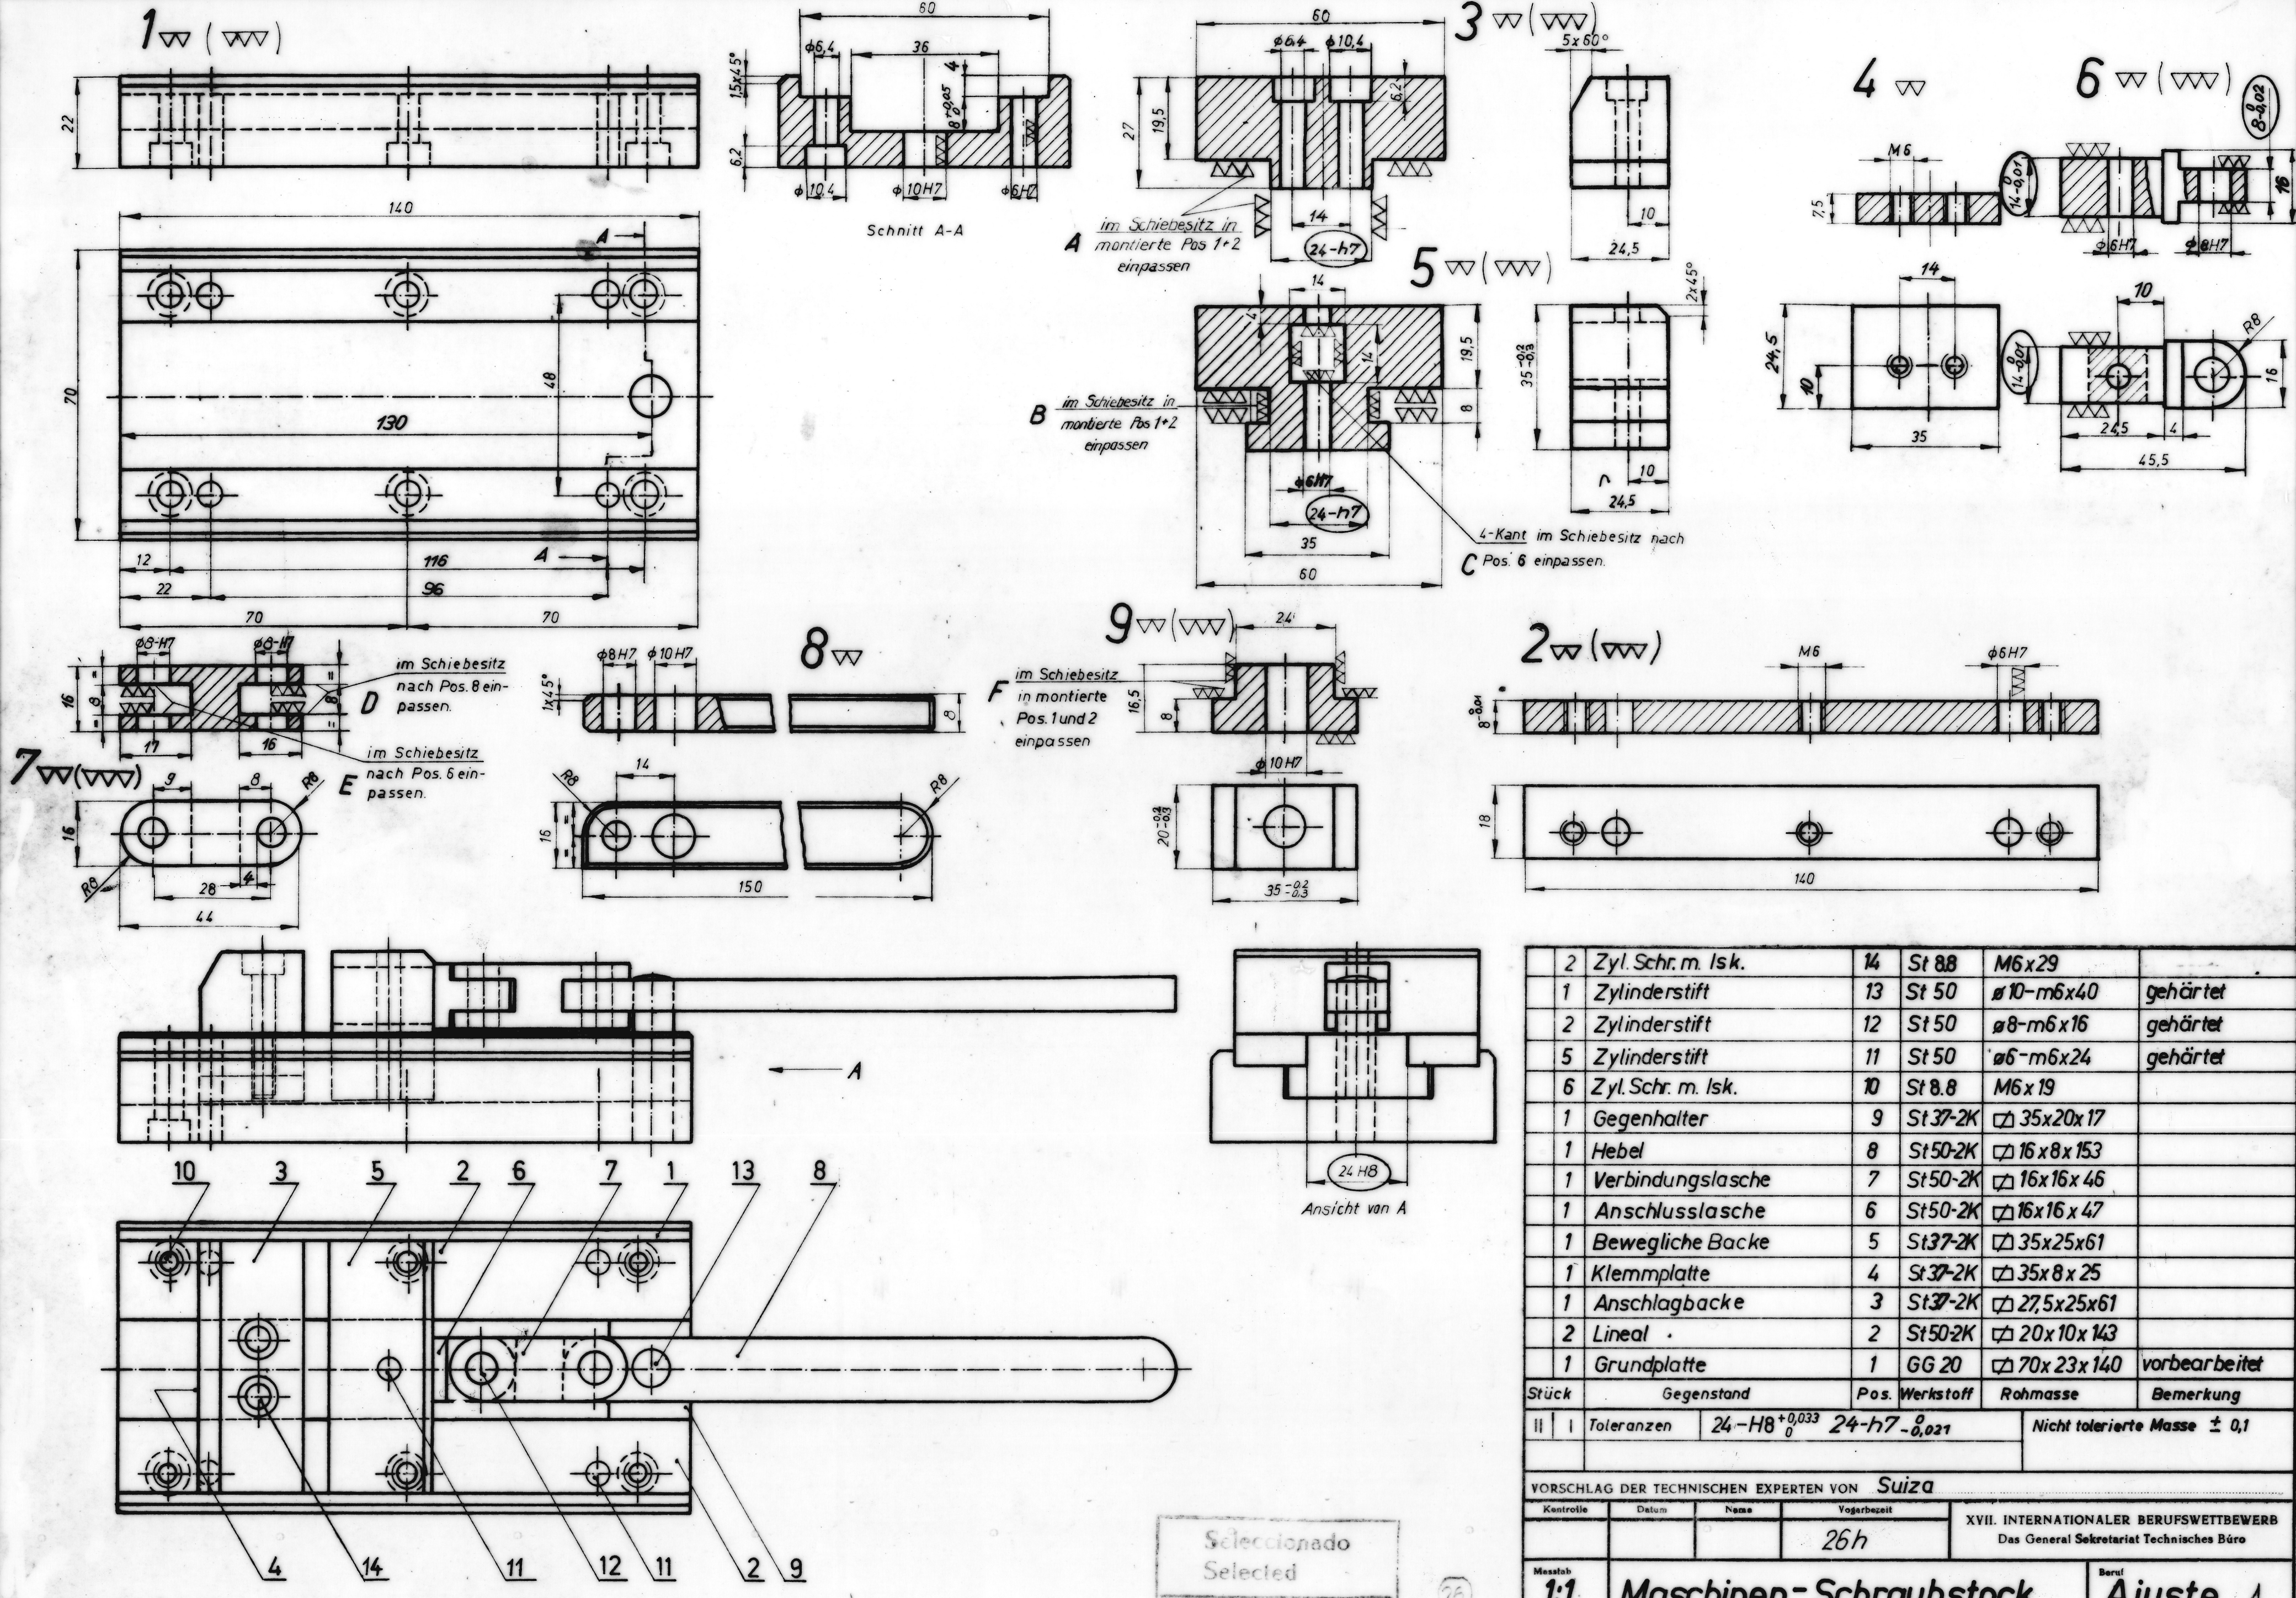

2	Zyl. Schr. m. Isk.	14	St 88	M6x29	
1	Zylinderstift	13	St 50	ø10-m6x40	gehärtet
2	Zylinderstift	12	St 50	ø8-m6x16	gehärtet
5	Zylinderstift	11	St 50	ø6-m6x24	gehärtet
6	Zyl. Schr. m. Isk.	10	St 8.8	M6x19	
1	Gegenhalter	9	St 37-2K	□ 35x20x17	
1	Hebel	8	St 50-2K	□ 16x8x153	
1	Verbindungslasche	7	St 50-2K	□ 16x16x46	
1	Anschlusslasche	6	St 50-2K	□ 16x16x47	
1	Bewegliche Backe	5	St 37-2K	□ 35x25x61	
1	Klemmplatte	4	St 37-2K	□ 35x8x25	
1	Anschlagbacke	3	St 37-2K	□ 27,5x25x61	
2	Lineal	2	St 50-2K	□ 20x10x143	
1	Grundplatte	1	GG 20	□ 70x23x140	vorbearbeitet
Stück	Gegenstand	Pos.	Werkstoff	Rohmasse	Bemerkung
II	I	Toleranzen	24-H8 ^{+0,033} ₀ 24-h7 ^{-0,021} ₀		Nicht tolerierte Masse ± 0,1
VORSCHLAG DER TECHNischen EXPERTEN VON Suiza					
Kontrolle	Datum	Name	Vogarzeit		
			26h		
			XVII. INTERNATIONALER BERUFSWETTBEWERB Das General Sekretariat Technisches Büro		
Masstab					Beruf
1:1	Maschinen-Schraubstock				Ajuste 1

Seleccionado
Selected

26